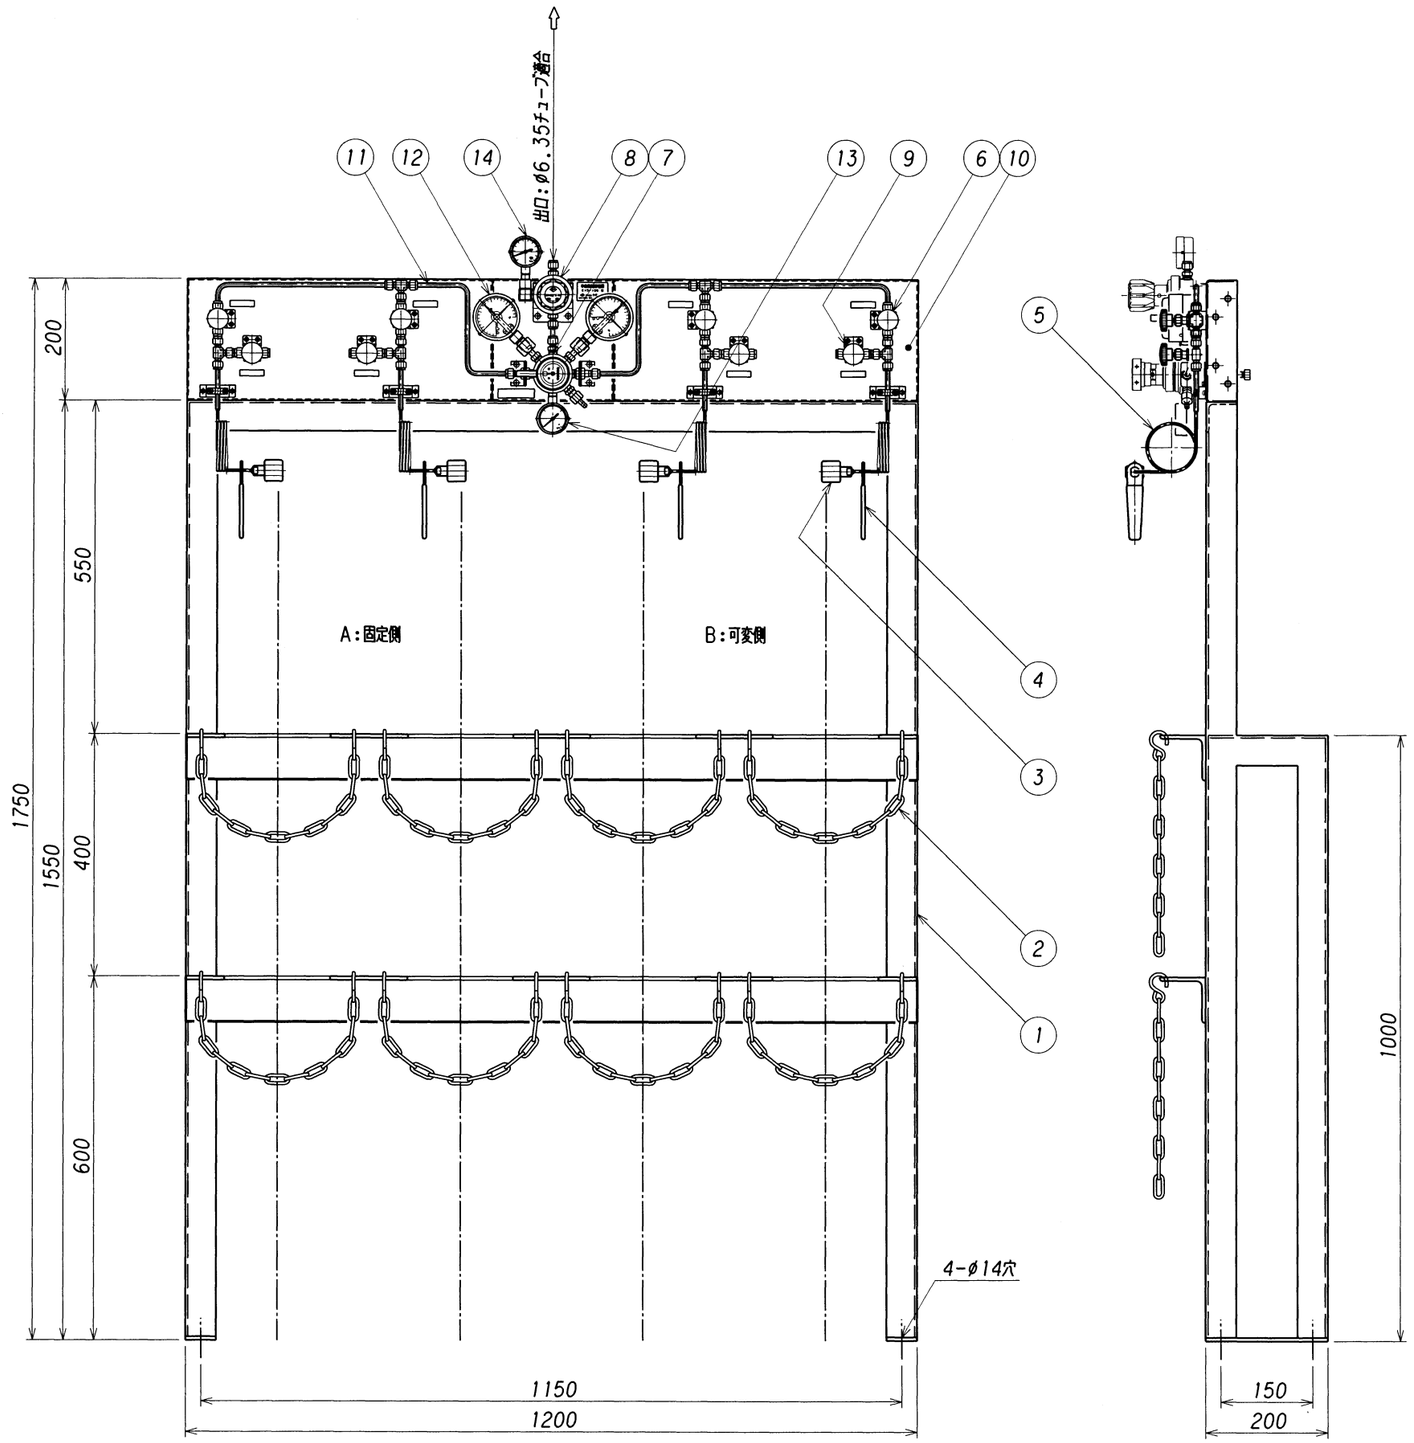

表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
架台塗装色:2.5G8/3	——— ( )

設 計 仕 様

ガス名				
ガスの種類				
圧力 MPa	1次	設計		16.2
		常用		14.70
	2次	設計		1.8
		常用	固定	1.4
			可変	1.2~1.6
	3次	設計		0.99
		常用		0.9
温度 ℃		設計		-10~+40
		常用		35
流量 l/min(Normal)				50
容器接続継手				
製作台数				

※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
※ 不活性及び支燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。
※ 接点付圧力計の接点容量 AC100V 0.2A

番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	摘要 REMARKS
14	3次圧力計	SUS316	1	φ50-1.6MPa R1/4
13	2次圧力計	SUS316	1	φ50-4MPa R1/4
12	1次圧力計(下限接点付)	SUS316	2	φ75-25MPa G3/8
11	配管	SUS304TP-S	1式	φ6.35Xt1.0
10	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
9	1次ブロー弁	SUSF316	4	
8	出口圧力調整器	SUS316	1	EX-600mk I
7	切替圧力調整器	SUS316	1	EXSP-100
6	ネック弁	SUSF316	4	
5	連結管	SUS304TP-S	4	φ4Xt1.0
4	レバー	SPCC	4	
3	容器接続金具	C3604B	4	
2	クサリ	SWRM	8	線径5mm
1	架台	SS400	1	L50/t4.75/t6

SYM 符号	REASON 理由	DESCRIPTIONS 改訂内容	DATE 改訂日	CHECKED 改訂者	APPROVED 承認
3					
2					
1					

改訂理由 REASON: A・客先要求 CLIENT REQ. B・設計変更 DESIGN CHANGE C・誤記訂正 MIS-ENTY CORR. D・その他 OTHERS

承認 APPROVED	濱本
検図 CHECKED	濱本
設計 DESIGNED	晨
作図 DRAWN	中邨
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD	

設備 PLAN

材質 MATERIAL	-----	個数 Q'TY	
作成日 DATE	2004. 6. 1	尺度 SCALE	1:10

株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.

名称 TITLE
半自動切替装置 容器架台セット
MEXSP-100 2X2本立
(接点付圧力計タイプ)(出口高圧タイプ) 単位 DIMENSION mm

図番 DWG.No. SCM-MEPH-100-2X2
REV. 0