
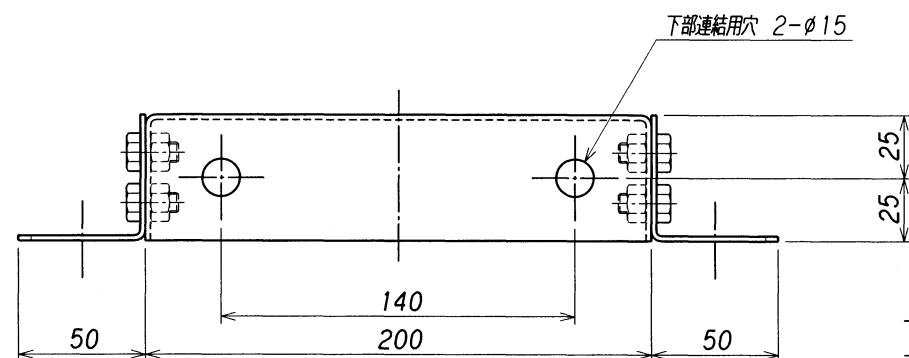


表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
	()

設計仕様

△	ガス名	
△	ガスの種類	
△	1 設計	16.2
	圧 次 常用	14.70
	2 設計	1.4
△	力 次 常用 固定	1.05
	可変	0.9~1.2
△	3 設計	0.6
	MPa 次 常用	0.5
△	温度 °C	-10~+40
△	流量 l/min(Normal)	50
△	製作台数	

- ※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
- ※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
- ※ 不活性及び支燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。
- ※ 接点付圧力計の接点容量 AC100V 0.2A

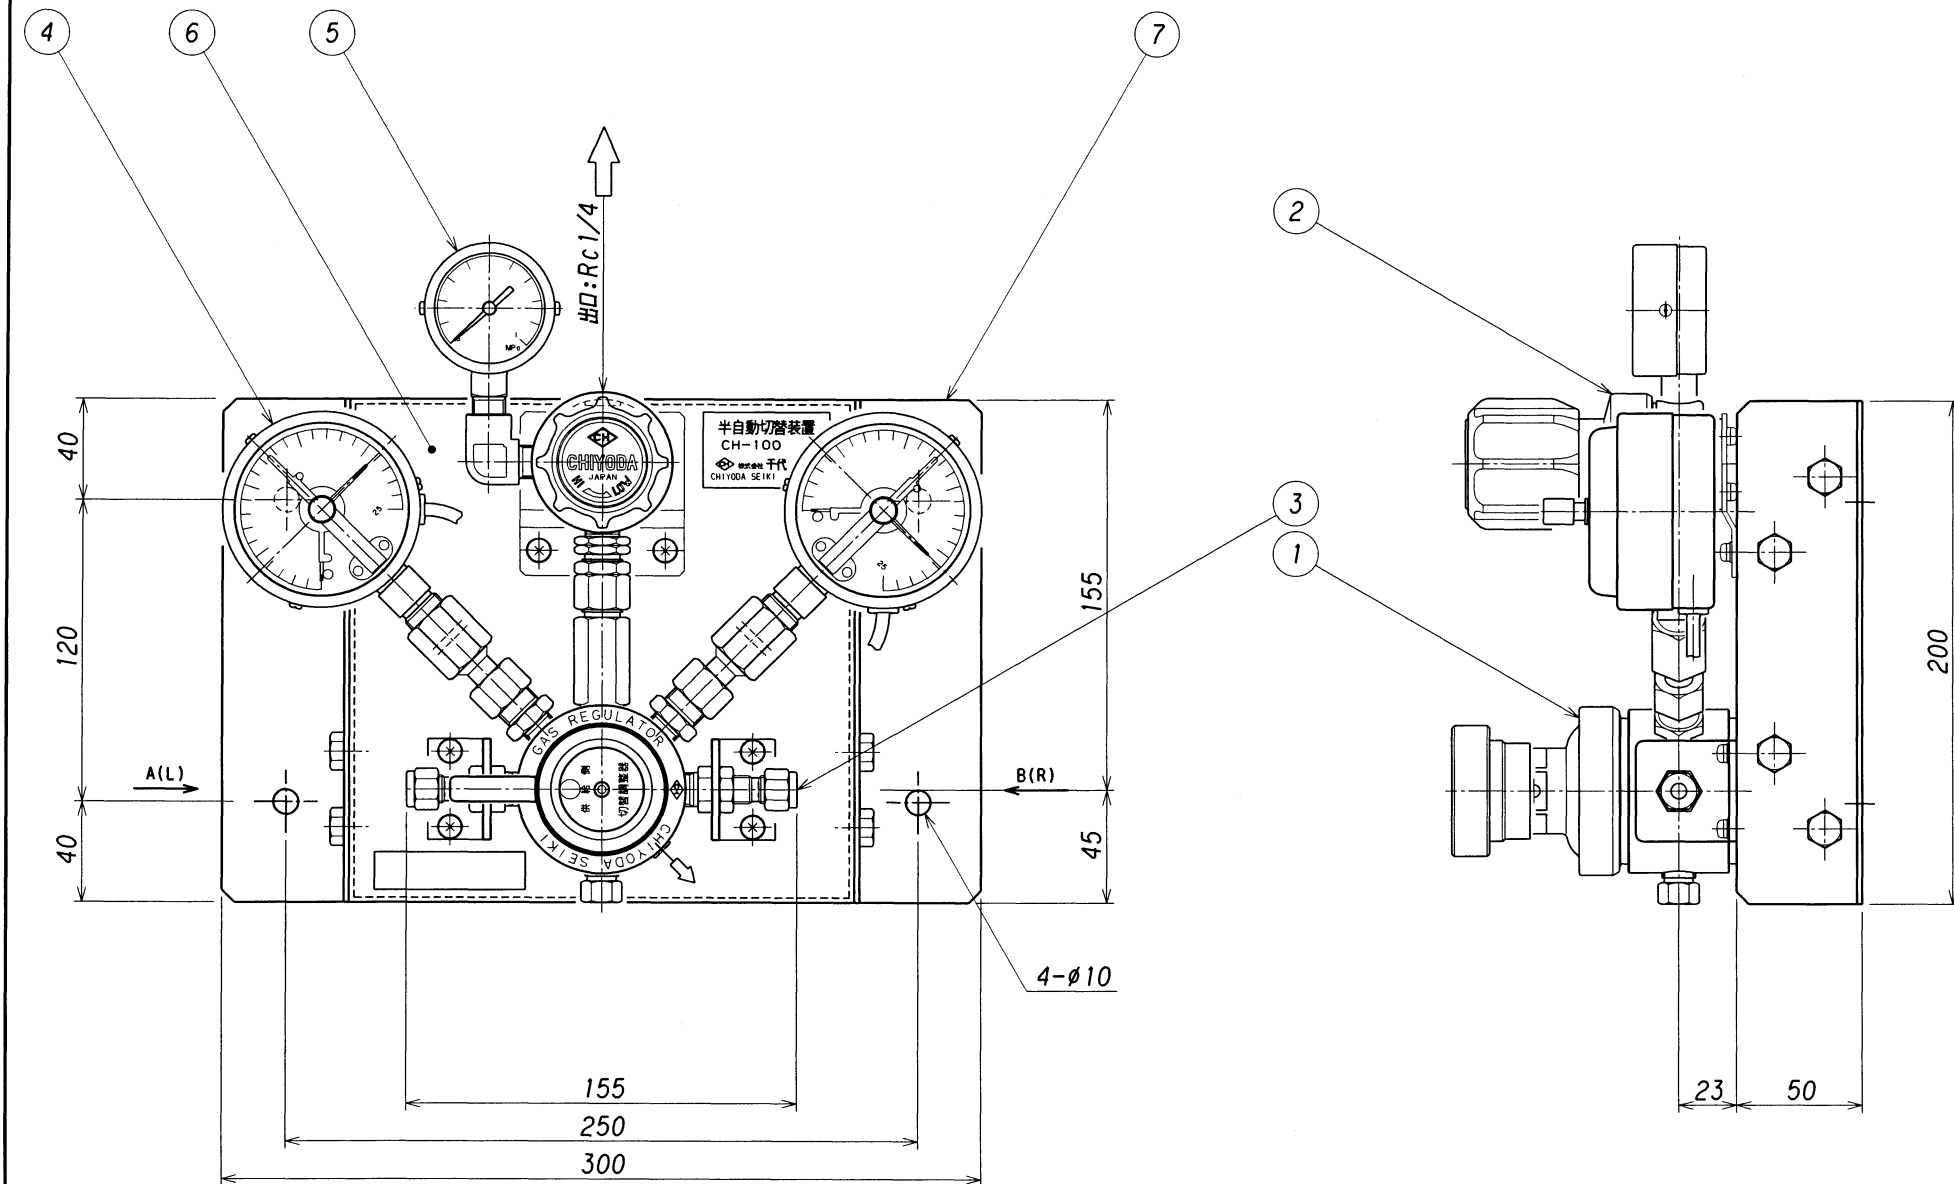

※ボンベ架台付の装置となった場合は取付アングルは無しとします。

7	取付アングル	SUS304	2	t2 ミガキ材
6	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
△	5	3次圧力計	1	φ50-1MPa G1/4
△	4	1次圧力計 (下限接点付)	2	φ75-25MPa G3/8
△	3	入口継手	2	φ6.35チューブ適合
△	2	出口圧力調整器	1	CHN-4
△	1	切替圧力調整器	1	CHP-100
番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	摘要 REMARKS

						△3	B	パネル形状変更。	'98.9.10.	HAYASHI	浪本	承認 APPROVED	浪本
△7	B, D	1次圧力計変更。仕様欄の変更、温度表示変更。 出口圧力調整器 左高圧式に変更。	'04.6.1	NAKAMURA	浪本	△2	B	出口圧力調整器 ハイセレクトに変更。	'97.8.20.	HAYASHI	浪本	検図 CHECKED	田島
△6	B	2次設計圧力変更。1.2→1.4	'03.3.31	HAYASHI	小嶋	△1	D	圧力単位 SI単位に変更。	'97.5.20.	HAYASHI	浪本	設計 DESIGNED	田島
△5	D	流量表示変更。	'99.9.30.	HAYASHI	田島	符 号 SYM	理 由 REASON	改 訂 内 容 DESCRIPTIONS	改 訂 日 DATE	改 訂 者 CHECKED	承 認 APPROVED	作 図 DRAWN	晨
△4	D	計量法改正ニヨル圧力計目盛変更。	'99.3.10.	HAYASHI	田島	改 訂 理 由 REASON	A. 客先要求 B. 設計変更 C. 誤記訂正 D. その他 CLIENT REQ. DESIGN CHANGE MIS-ENTRY CORR. OTHERS					第 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD	

設備 PLAN			名称 TITLE	
材料 MATERIAL			半自動切替装置 パネルセット	
作成日 DATE			CHP-100B	
1996. 3. 4			(接点付圧力計タイプ) 単位 DIMENSION mm	
図番 DWG. No.			SCM-CHP-100B-1	
株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co., Ltd.			REV.	