


表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
架台塗装色: 2.568/3	_____ ()

設計仕様

△	ガス名	
△	ガスの種類	
△	圧力	1 設計 16.2 2 常用 14.70
△	力	2 設計 1.4 3 常用 1.05 4 常用 0.9~1.2
△	MPa	3 設計 0.6 4 常用 0.5
△	温度	設計 -10~+40 常用 35
△	流量 l/min(Normal)	50
△	容器接続継手	
△	製作台数	

- ※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
- ※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
- ※ 不活性及び可燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。

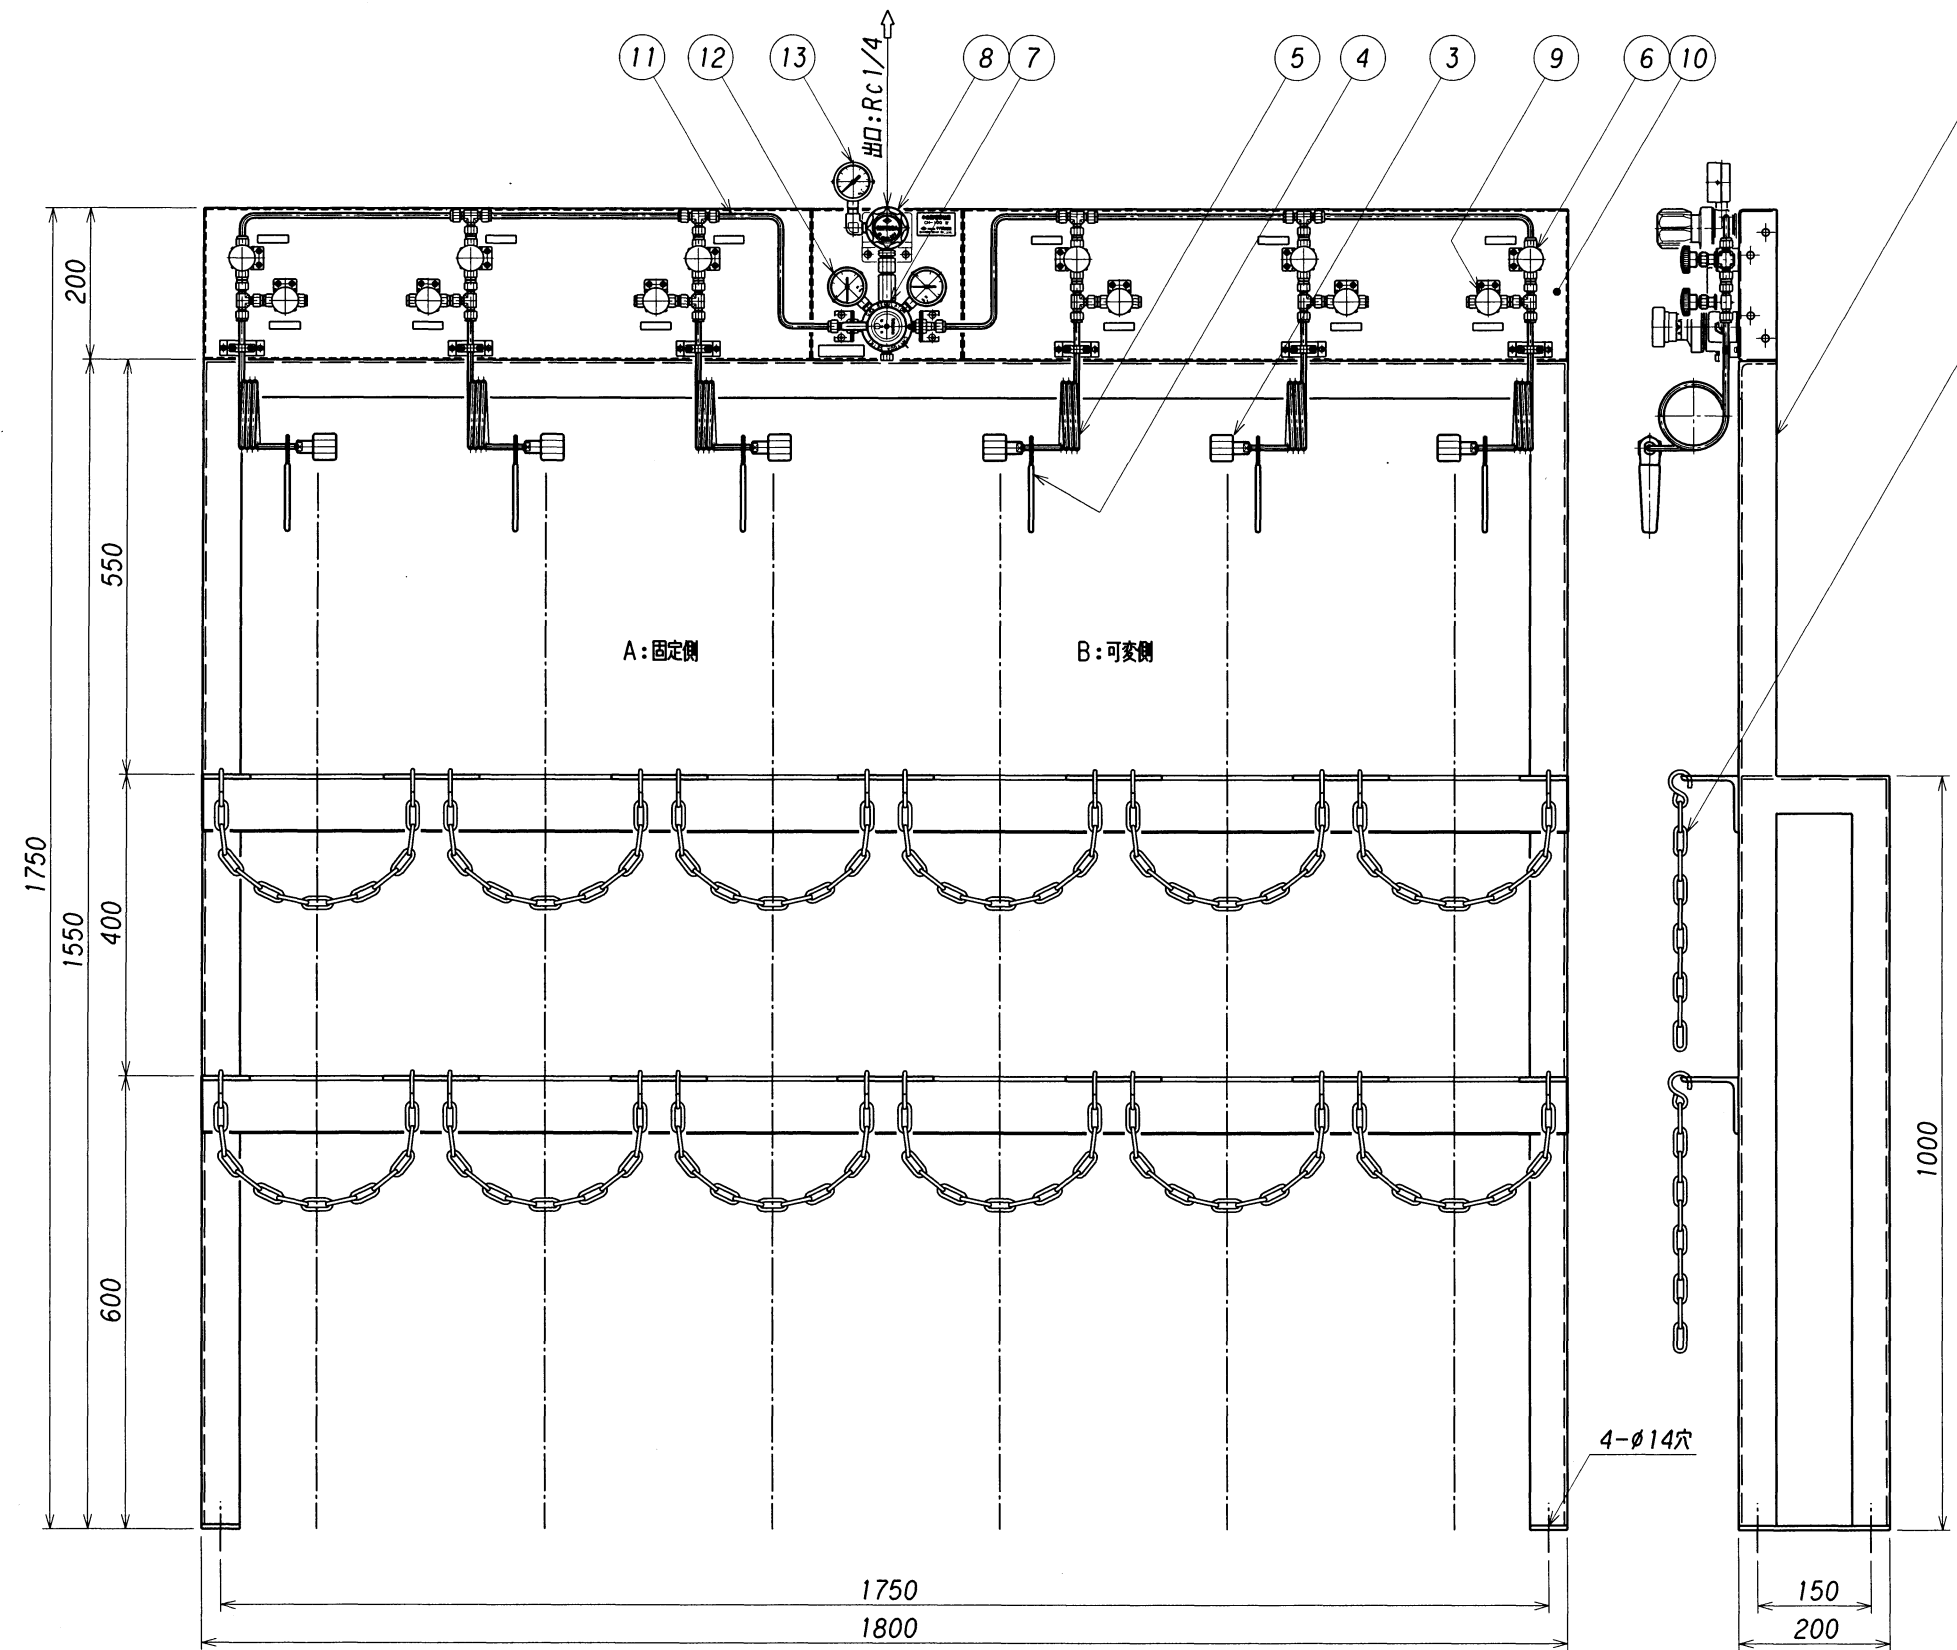

13	3次圧力計	C3604B	1	φ50-1MPa G1/4
12	1次圧力計	C3604B	2	φ50-25MPa G1/4
11	配管	C1220T-1/2H	1式	φ6.35Xt1.6
10	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
△	9 1次ブロー弁 (O ₂ 用)	C3771B	6	B-1RS4-SC11
△	1次ブロー弁	C3771B	6	B-1KS4
△	8 出口圧力調整器	C3771B	1	CHN-4
△	7 切替圧力調整器	C3771B	1	CH-100
△	6 ネット弁 (O ₂ 用)	C3771B	6	B-1RS4-SC11
△	ネット弁	C3771B	6	B-1KS4
△	5 連結管	C1220T	6	φ6.35Xt1.6
△	4 レバー	SPCC	6	
△	3 容器接続金具	C3604B	6	
△	2 クサリ	SWRM	12	線径5mm
△	1 架台	SS400	1	L50/t4.75/t6
番号 ITEM	名 NAME OF PARTS	材 MATERIAL	量 Q'TY	摘 REMARKS

△	B, D	仕様欄の変更、温度表示変更。 出口圧力調整器 左高圧式に変更。 2次設計圧力変更。1.2→1.4 連結管材質表記変更。	'04.6.1	NAKAMURA	浪本	△	B	パネル形状変更。	'98.9.7.	HAYASHI	浪本	承認 APPROVED	浪本	設備 PLAN	名称 TITLE
△	B		'03.3.31	HAYASHI	小嶋	△	B	出口圧力調整器機種変更。	'97.8.20.	HAYASHI	浪本	検 CHECKED	田島		半自動切替装置 容器架台セット
△	D	流量表示変更。	'99.9.30.	HAYASHI	田島	△	D	圧力単位 SI 単位に変更。	'97.5.22.	OHNISHI	浪本	設計 DESIGNED	田島		MCH-100B 3X3本立
△	D	O ₂ 用バルブ メーカー型式変更ニヨル修正。	'99.2.26.	HAYASHI	田島	符号 SYM	理由 REASON	改訂 DESCRIPTIONS	改訂日 DATE	改訂者 CHECKED	承認 APPROVED	作図 DRAWN	晨	単位 DIMENSION mm	REV.
△	D					改訂理由 REASON	A. 客先要求 B. 設計変更 C. 誤記訂正 D. その他					第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD	株式会社 千代田精機 CHYODA SEIKI Co., Ltd.	図番 DWG. No. SCM-MC-100B-3X3	